


ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
 НОВИ САД
 Број: I – 7/сл.
 Дана: 02.05.2019.

БИЛТЕН бр.1

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

02.05.2019. године

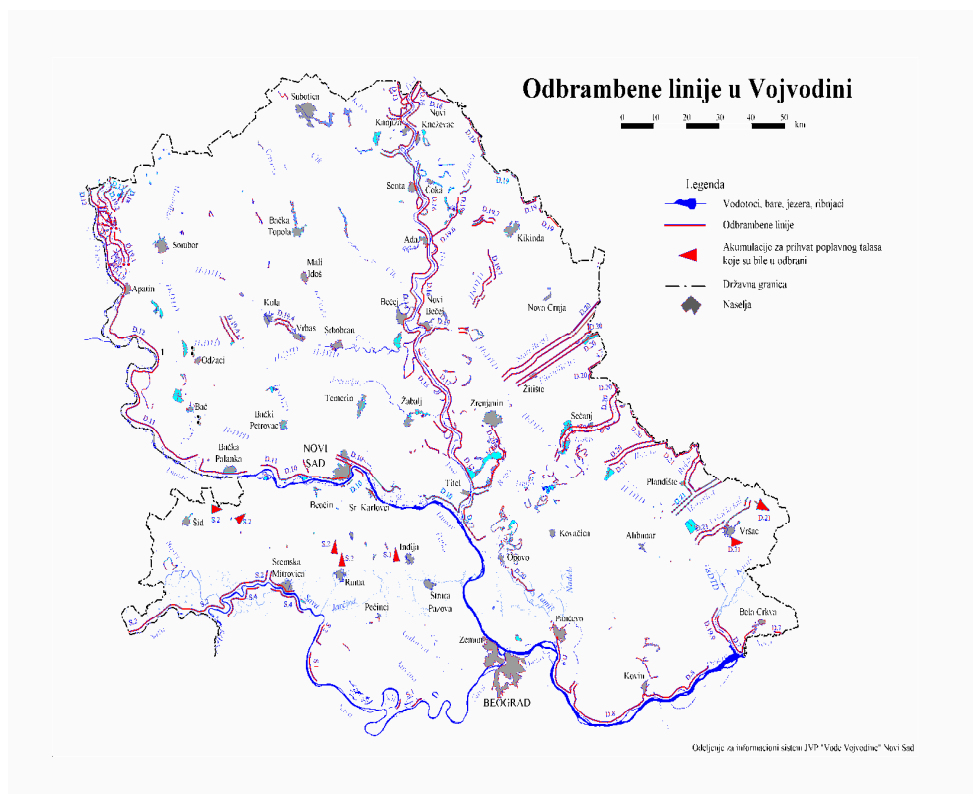

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Нера	3,85	
Укупно:	3,85	
СВЕУКУПНО:	3,85	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 01.05.2019.	ВОДОСТАЈ 02.05.2019.
Нера	Кусић	180	270	78	210 (+132)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Дана 02.05.2019. године у 12⁰⁰ часова при водостају + 210 цм на меродавном водомеру „ Кусић “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Нери:

- Д.7.2.1. Десни насип уз Неру код насеља Кусић (2,75 км) са левим насипом уз Јаругу (1,10 км), укупне дужине 3,85 км.

Д.7. Ушће Бела Црква	
Д.7.2.1. Десни насип уз Неру код насеља Кусић (2,75 км) са левим насипом уз Јаругу (1,10 км), укупне дужине 3,85 км	3,85 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Нери су у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Ушће - Бела Црква“	Д.7.2.1.	Уведена је редовна одбрана од поплава.

Доставити:

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
- ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
- МУП, Сектор за ванредне ситуације
- Друштво за водопривреду ДОО „Ушће“ Бела Црква
- РХМЗ Србије
- Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
- Републички центар за обавештавање, БГД
- Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.