


Б И Л Т Е Н бр. 11

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

12.05.2019. године

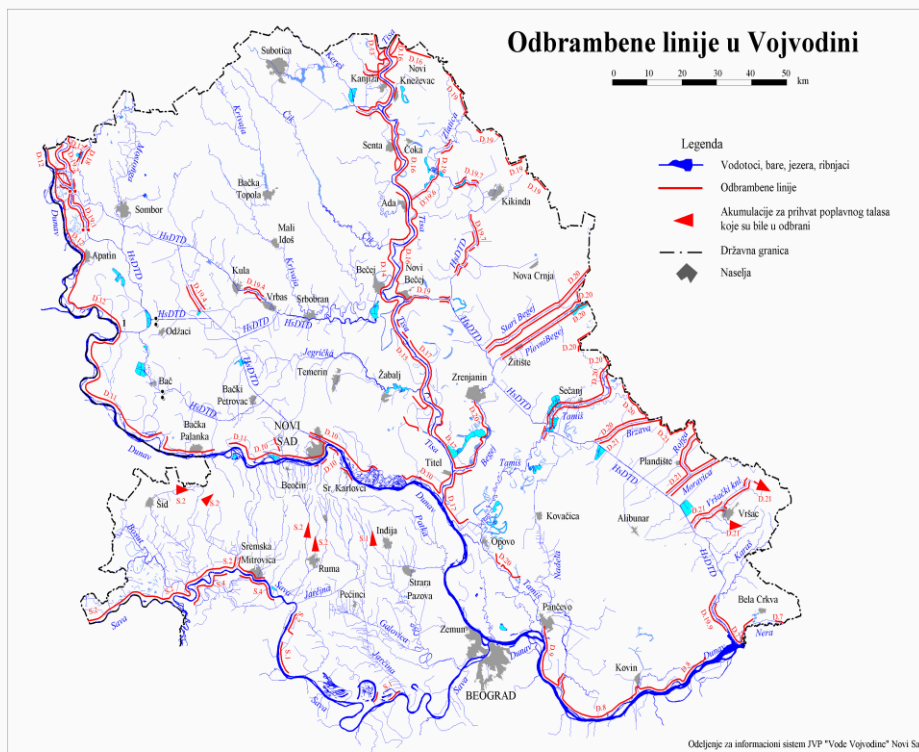

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64	
Укупно:	61,64	
СВЕУКУПНО:	61,64	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 11.05.2019.	ВОДОСТАЈ 12.05.2019.
Тамиш	Јаша Томић	340	600	386 (-36)	406 (+20)
	Сечањ	400	650	414 (-20)	408 (-6)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.20. Средњи Банат-Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 km (113+175 – 96+870)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 km (120+375 – 106+140)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 km (96+870 – 83+500)	13,37 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140 – 90+200; 89+800 – 88+000)	17,74 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостај на Тамишу су у мањем парасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат –Зрењанин“	Д.20.	На целокупној деоници левообалног и деснообалног насипа на Тамишу нису регистроване негативне појаве у виду процурења кроз тело насипа. Нова водолеж евидентирана је у принасипском појасу деснообалног насипа, од км 90+450 до км 90+600, ширине 10 - 15м. Појачано се прати стање на објектима који се укрштају са телом насипа (уставе, објекти црпних станица и др.).

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ Зрењанин
6. РХМЗ Србије
7. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
8. Републички центар за обавештавање, БГД
9. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белаш, дипл.инж.