


Б И Л Т Е Н бр.45. **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА** **18.06.2018. године**

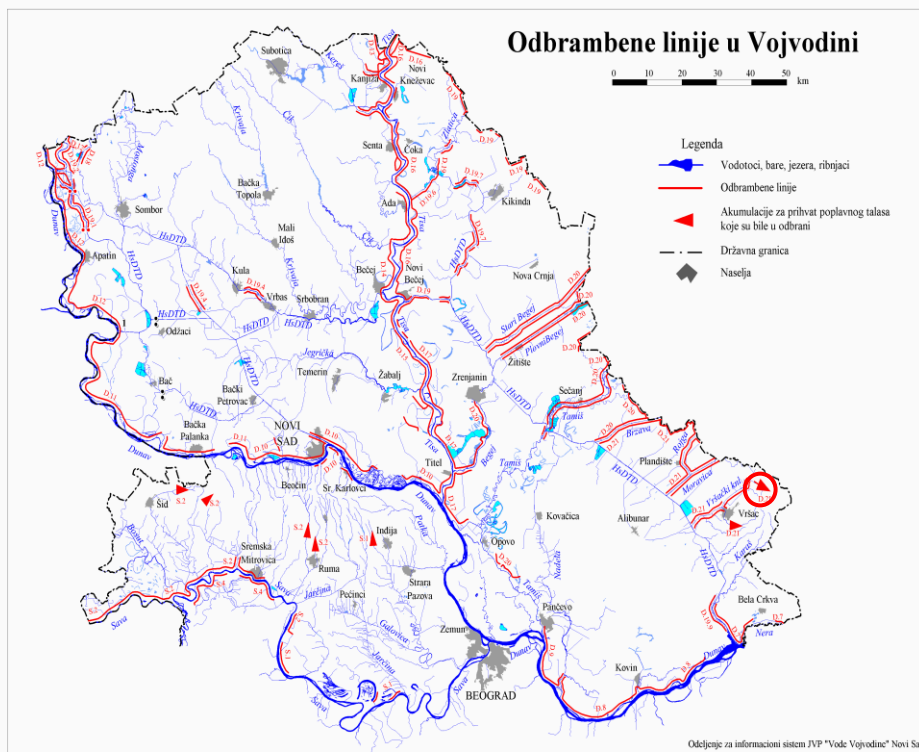

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Марковачки поток Брана „Велико Средиште“		локалитет
Укупно:		
СВЕУКУПНО:		

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 17.06.2018.	ВОДОСТАЈ 18.06.2018.
Марковачки поток	водомер у телу бране „Велико Средиште "	200	250	280 (-13)	267(-13)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.21. ЈУЖНИ БАНАТ	
Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку, км 3+800	Локалитет (ванредна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Марковачком потоку су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Јужни – Банат“	Д.21.4.2.	На снази су мере ванредне одбране од поплава на локалитету бране „Велико Средиште“ на Марковачком потоку, км 3+800. Нема регистрованих негативних појава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. ВПД „Јужни Банат“ доо Вршац
5. МУП сектор за ванредне ситуације
6. РХМЗ Србије Београд
7. ЈВП „СрбијаВоде“ Главни руководилац одбране од поплава Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Реп.центар за обавештавање, Београд
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.