


БИЛТЕН бр. 9. **О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА** **27.06.2020. године**

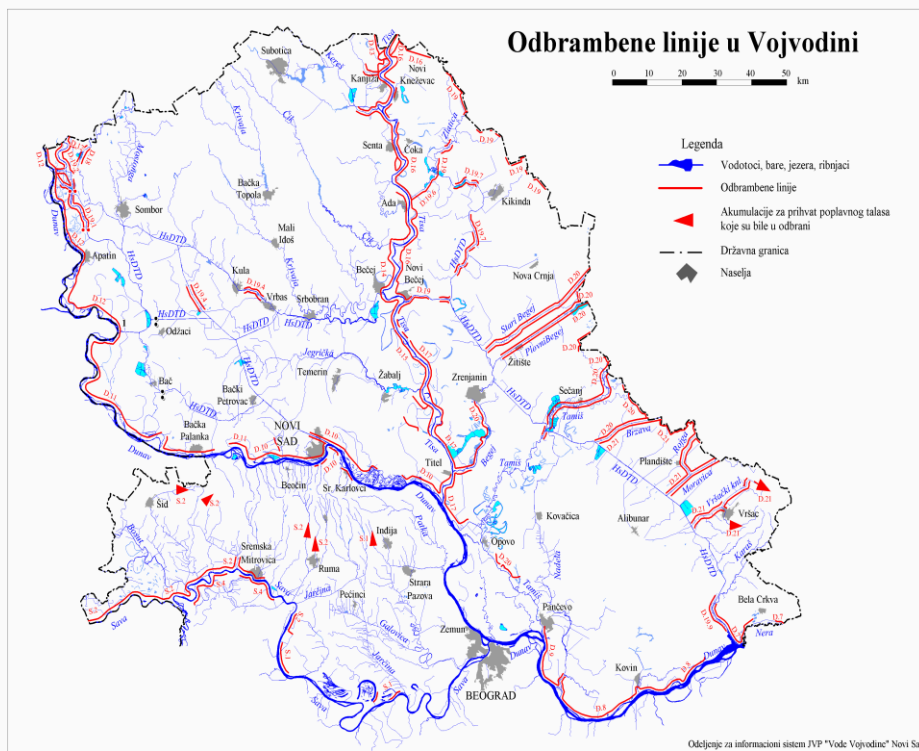

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64 Устава „Томашевац“ и „Ботош“	
Укупно:	61,64	
СВЕУКУПНО:	61,64 км	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 26.06.2020.	ВОДОСТАЈ 27.06.2020.
Тамиш	„Јаша Томић“	340	600	562 (-1)	527 (-35)
	„Сечањ“	400	650	558 (-10)	542 (-16)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.19. Хс ДТД – Банат Д.19.11.1. устава „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Н.Бечеј – Б.Паланка	редовна одбрана
Д.20. Средњи Банат-Зрењанин Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 км (113+175 – 96+870)	16,30 км (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 км (96+870 – 83+500).	13,37 км (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 км (120+375 – 106+140)	14,23 км (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 км (96+870 – 83+500).	17,74 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Тамишу су опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат –Зрењанин“	Д.19.	На снази су мере редовне одбране од поплава на уставама „Томашевац“ и „Ботош“. Објекти ОКМ ХС ДТД функционишу у складу са Правилницима за њихово функционисање у периоду спровођења одбране.
	Д.20.	На снази су мере редовне одбране од поплава на Тамишу од Томашевца до државне границе са Румунијом. Завршени су радови на тарупирању граничног и локализационог насипа на десној обали Тамиша код насеља Јаша Томић. На десној обали Тамиша евидентирано је ново процурење кроз тело насипа на км 112+420, вода је бистра без изношења материјала. До сада регистрована процурења кроз тело насипа и на уставама су малог интензитета.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ Зрењанин
6. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД Нови Сад
7. РХМЗ Србије
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.