


Б И Л Т Е Н бр. 16

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

17.05.2019. године

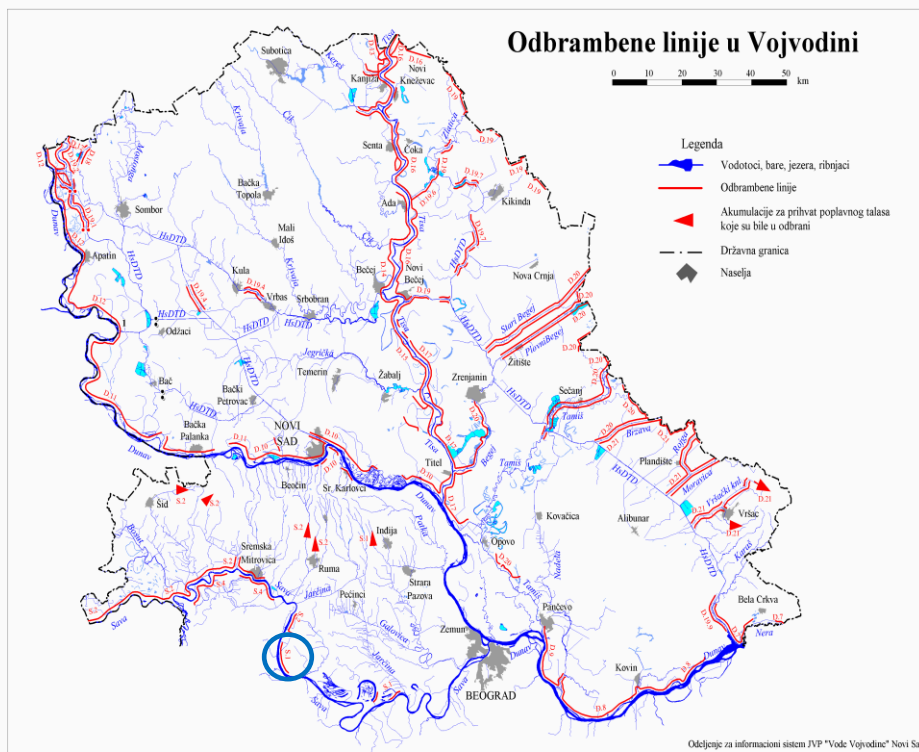

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Сава	3,88	
Укупно:	3,88	
СВЕУКУПНО:	3,88	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 16.05.2019.	ВОДОСТАЈ 17.05.2019.
Сава	Шабац	400	500	405 (+82)	431 (+26)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

С.1. ИСТОЧНИ СРЕМ	
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка	3,88 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Сави су у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Источни Срем“	С.1.	На снази је редовна одбрана од поплава на левој обали Саве у зони Кленка. Затворени су пропусти на км 87+875 и на км 88+624. Нема регистрованих негативних појава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ Зрењанин
6. „Галовица“ доо Земун
7. РХМЗ Србије
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.