


БИЛТЕН бр. 52.

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

07.07.2016. године

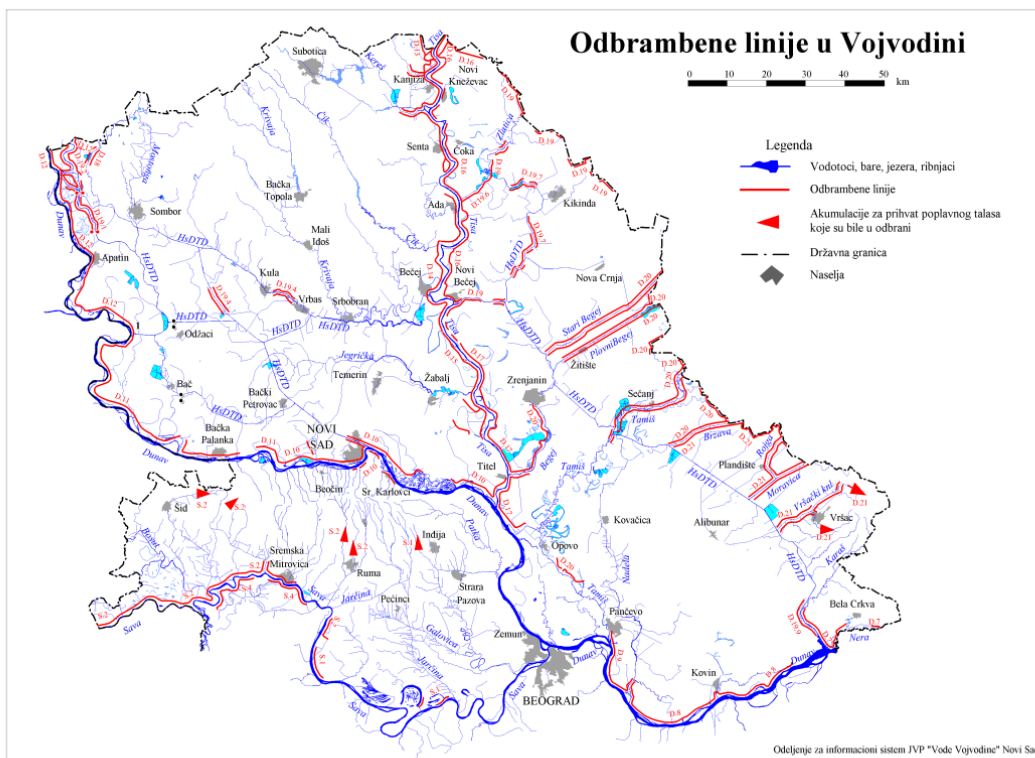

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Стари Бегеј	71,73 км	
Укупно:	71,73 км	
СВЕУКУПНО:	71,73 км	

ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 06.07.2016.	ВОДОСТАЈ 07.07.2016.
СТАРИ БЕГЕЈ	“Хетин”	200	300	231 (-13)	212 (-19)

II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<u>Д.20. ЗРЕЊАНИН II – СРЕДЊЕ БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ</u>	
Д.20.2.1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 37,04 км	37,04 км (редовна одбрана)
Д.20.3.1. Леви насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 34,69 км	34,69 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Старом Бегеју су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

СЕКТОР Д. 20. Зрењанин II	На Старом Бегеју су и даље на снази мере редовне одбране од поплава. Нема регистрованих негативних појава на одбрамбеној линији.
--	--

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор Хс ДТД
6. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
8. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Реп.центар за обавештавање, БГД
12. Директору, Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белаш, дипл.инг.