


БИЛТЕН бр. 37.

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

21.06.2016. године

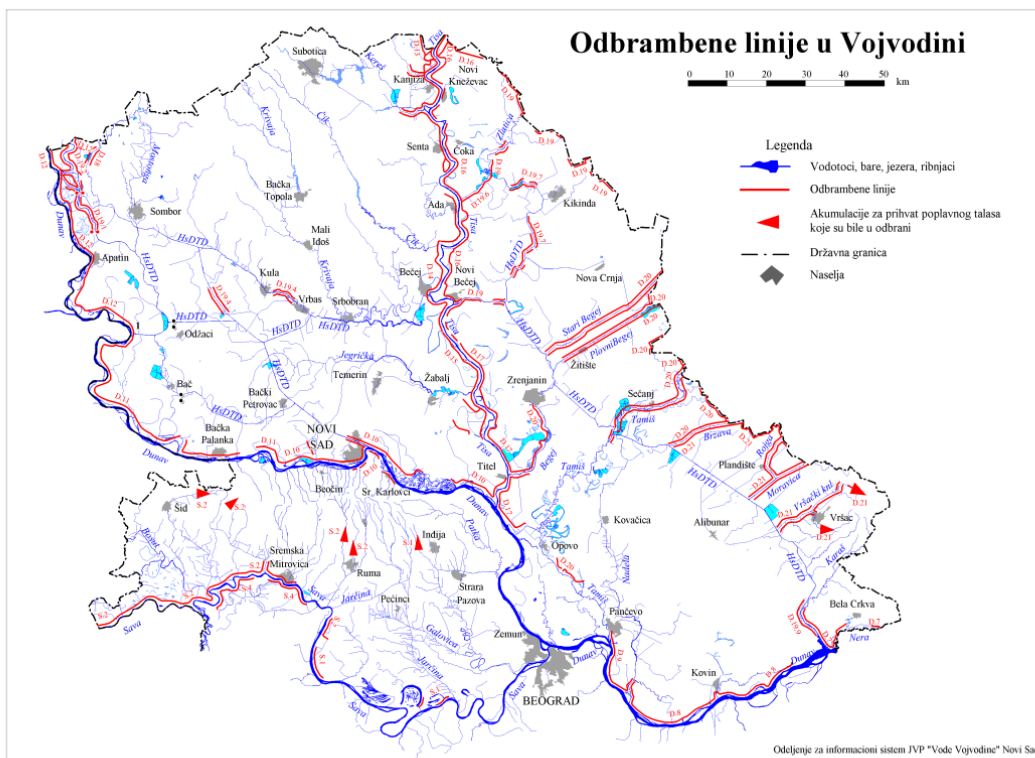

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64 км	
УКУПНО:	61,64 км	
СВЕУКУПНО:	61,64 км	

ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 20.06.2016.	ВОДОСТАЈ 21.06.2016.
ТАМИШ	„Јаша Томић“	340	600	392 (-58)	369 (-23)
	„Сечањ“	400	650	424 (-32)	404 (-20)

II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<u>Д.20. ЗРЕЊАНИН II</u>	
Д. 20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња	16,30 км (редовна одбрана)
Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (Хс ДТД) – 13,37км	13,37 км (редовна одбрана)
Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња	14,23 км (редовна одбрана)
Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ – 17,74 км	17,74 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Тамишу у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

СЕКТОР Д.20. Зрењанин II	Нису регистроване негативне појава на одбрамбеној линији. На снази су мере редовне одбране од поплава.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
6. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководиоца одбране од поплава
7. ЈВП „Београдводе“ Главни руководиоца одбране од поплава
8. РХМЗ Србије
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Реп.центар за обавештавање, БГД
11. Директору, Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.