


# БИЛТЕН бр. 39.

## О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

24.06.2016. године

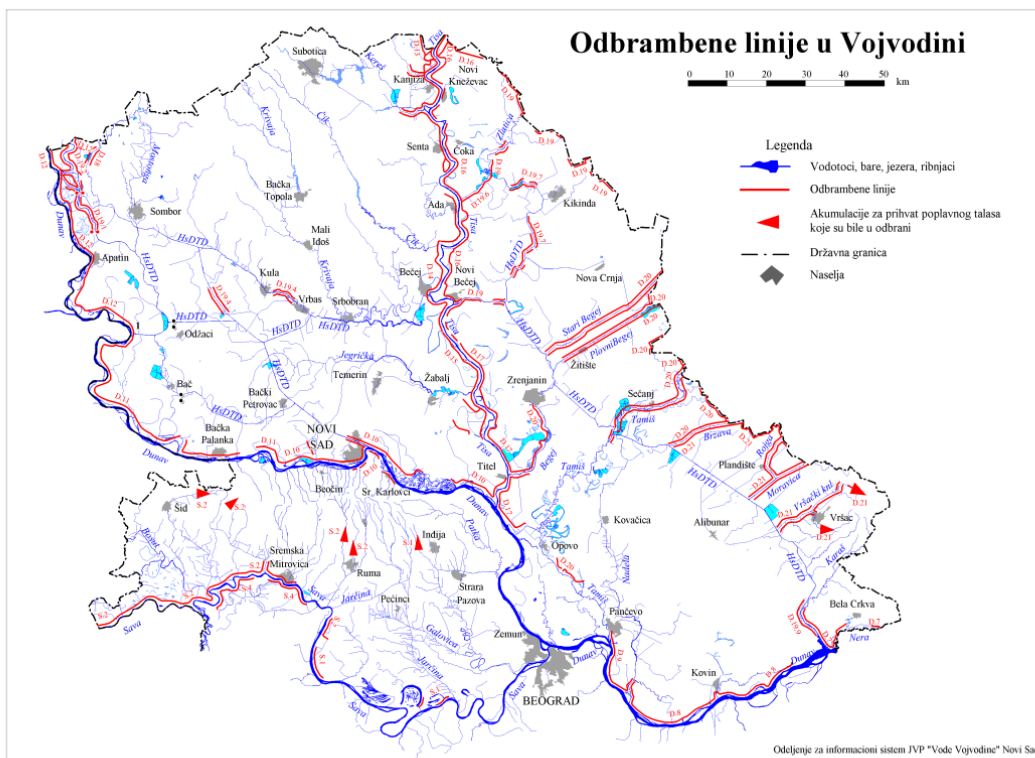

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Стари Бегеј	71,73	
<b>УКУПНО:</b>	<b>71,73</b>	
<b>СВЕУКУПНО:</b>	<b>71,73</b>	

## ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

<b>Р.О.</b>	<b>редовна одбрана</b>
<b>В.О.</b>	<b>ванредна одбрана</b>

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 23.06.2016.	ВОДОСТАЈ 24.06.2016.
СТАРИ БЕГЕЈ	Хетин	200	300	199 (+19 )	215 (+16)

### II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Дана 24.06.2016. године у 7<sup>00</sup> часова при водостају + 215 цм на меродавном водомеру „Хетин“ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Стари Бегеј:

- Д. 20.2.1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 37,04 км
- Д. 20.3.1. Леви насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 34,69 км (канал Бантска Паланка-Нови Бечеј (Хс ДТД), од ушћа старог Бегеја до ушћа Пловног Бегеја (Хс ДТД))  
(Десна депоније уз Пловни Бегеј (Хс ДТД) Клека до ушћа канала Бантска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД)) 3,00км

<b>Д.20. Зрењенин II-Средње бантски водотоци</b>	
Д.20.2.1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 37,04 км	37,04 км (редовна одбрана)
Д.20.3.1. Леви насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 34,69 км	34,69 км (редовна одбрана)

### III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостај на Старом Бегеју је у порасту.

### IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

<b>Д. 20. Зрењанин II</b>	На Старом Бегеју на снази је редовна одбрана од поплава. Нема евидентираних негативних појава на одбрамбеној линији.
---------------------------	---

#### **Доставити:**

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде  
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
6. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
7. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
8. РХМЗ Србије
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Реп.центар за обавештавање, БГД
11. Директору, Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"  
**Божидар Белаш, дипл.инг.**