


# БИЛТЕН бр. 45.

## О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

30.06.2016. године

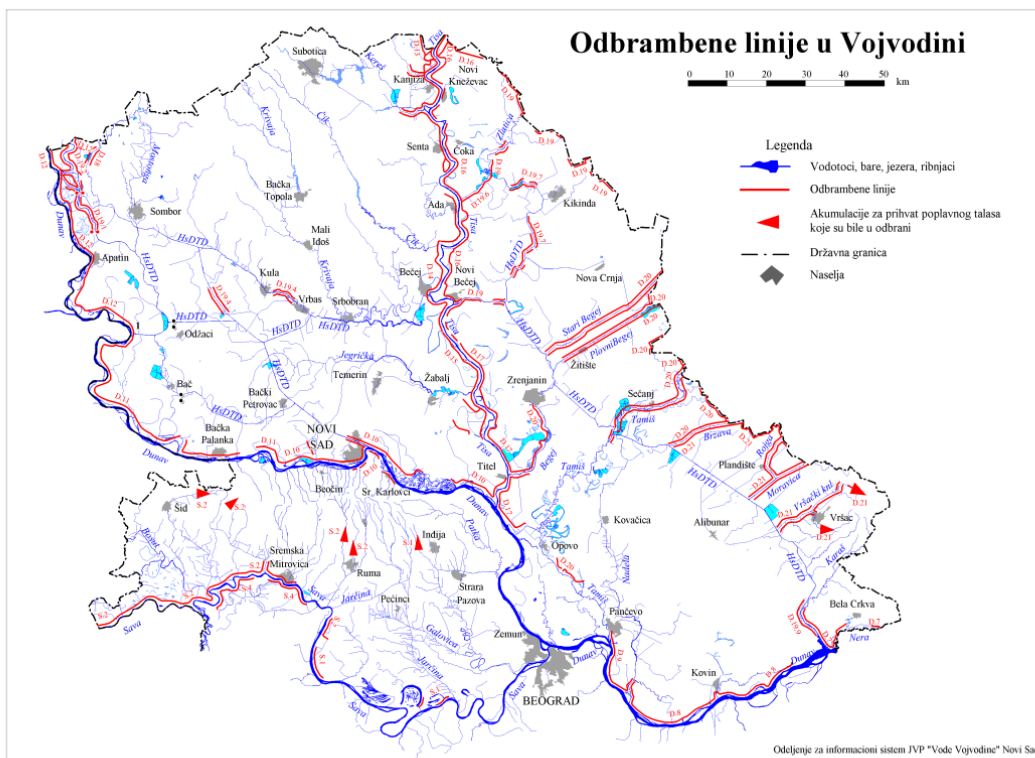

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64 км	
Брзава	36,37 км	
Стари Бегеј	71,73 км	
<b>Укупно:</b>	<b>169,74 км</b>	
<b>СВЕУКУПНО:</b>	<b>169,74 км</b>	

## ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

<b>Р.О.</b>	<b>редовна одбрана</b>
<b>В.О.</b>	<b>ванредна одбрана</b>

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 29.06.2016.	ВОДОСТАЈ 30.06.2016.
ТАМИШ	„Јаша Томић“	340	600	225 (+48)	408 (+183)
	„Сечањ“	400	650	313 (+17)	392 (+79)
БРЗАВА	„Марковићево“	200	300	17 (+95)	309 (+292)
СТАРИ БЕГЕЈ	„Хетин“	200	300	265 (+37)	289 (+24)

### II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Дана 30.06.2016. године у 7<sup>00</sup> часова при водостају + 408 цм на меродавном водомеру „Јаша Томић“ Наредбом бр. 48. УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на:

- Д. 20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)
- Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)

2. Дана 30.06.2016. године у 07<sup>00</sup> часова при водостају + 309 цм на меродавном водомеру „Марковићево“ Наредбом бр. 49. УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Брзава:

- Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Бан. Паланка – Н. Бечеј (ХС ДТД) – 16,30 км
- Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Бан. Паланка – Н. Бечеј (Хс ДТД) – 20,07 км

3. Дана 30.06.2016. године у 07<sup>00</sup> часова при водостају + 392 цм на меродавном водомеру „Сечањ“ Наредбом бр. 50. УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Тамиш:

- Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (Хс ДТД) – 13,37км
- Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ – 17,74 км

<b>Д.20. ЗРЕЊАНИН II – СРЕДЊЕ БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ</b>	
Д.20.2.1. Десни насип уз Стари Вегеј од државне границе до Јанковог моста 37,04 км	<b>37,04 км (редовна одбрана)</b>
Д.20.3.1. Леви насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 34,69 км	<b>34,69 км (редовна одбрана)</b>
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња	<b>16,30 км (редовна одбрана)</b>
Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у Канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (Хс ДТД) – 13,37 км	<b>13,37 км (редовна одбрана)</b>
Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња	<b>14,23 км (редовна одбрана)</b>
Д.20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ – 17,74 км	<b>17,74 км (редовна одбрана)</b>
Д. 20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Бан. Паланка – Н. Бечеј (ХС ДТД) – 16,30 км	<b>16,30 км (редовна одбрана)</b>

<b>Д.21. ВРШАЦ</b>	
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Бан. Паланка – Н. Бечеј (Хс ДТД) – 20,07 км	<b>20,07 км (редовна одбрана)</b>

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

Водостаји на Тамишу, Брзави и Старом Бегеју су у порасту.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ**

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

<b>СЕКТОР Д. 20. Зрењанин II</b>	Уведена је редовна одбрана од поплава на Тамишу од уставе Томашевац до државне границе. На водотоку Стари Бегеј и даље су на снази мере редовне одбране од поплава од држ. границе до Јанковог моста. Нема регистрованих негативних појава.
<b>СЕКТОР Д.21. Вршац</b>	Уведена је редовна одбрана од поплава на Брзави од државне границе до ушћа у канал Бан.Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД).

#### **Доставити:**

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде  
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор Хс ДТД
6. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ВПД „Јужни Банат“ ДОО Вршац
8. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
9. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
10. РХМЗ Србије
11. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
12. Реп.центар за обавештавање, БГД
13. Директору, Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"  
**Божидар Белош, дипл.инг.**