


# БИЛТЕН бр. 53.

## О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

08.07.2016. године

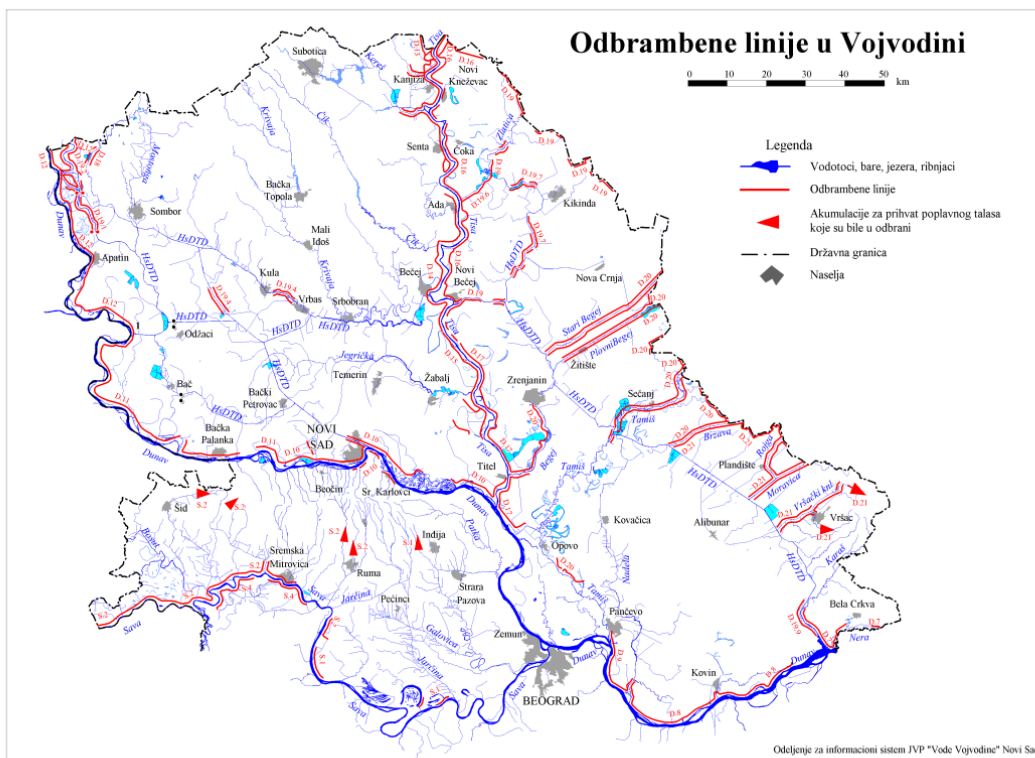

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
<b>Укупно:</b>		
<b>СВЕУКУПНО:</b>		

## ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

<b>Р.О.</b>	<b>редовна одбрана</b>
<b>В.О.</b>	<b>ванредна одбрана</b>

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 07.07.2016.	ВОДОСТАЈ 08.07.2016.
СТАРИ БЕГЕЈ	“Хетин”	200	300	212 (-19)	195 (-17)

## II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Дана 08.07.2016. године у 07<sup>00</sup> часова при водостају + 195 цм на меродавном водомеру “Хетин” Наредбом бр. 54. УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на водотоку Стари Бегеј:

- Д. 20.2.1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 37,04 км
- Д. 20.3.1. Леви насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста 34,69 км

## III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Старом Бегеју су у опадању.

## IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је укинута одбрана од поплава укида се дежурство према Општем и Оперативном плану.

**СЕКТОР**  
**Д. 20. Зрењанин II**

Укинута је редовна одбрана од поплава на Старом Бегеју.

### **Доставити:**

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде  
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор Хс ДТД
6. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
7. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
8. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Реп.центар за обавештавање, БГД
12. Директору, Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"  
**Божидар Белош, дипл.инг.**