


Б И Л Т Е Н бр.7

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

24.12.2022. године

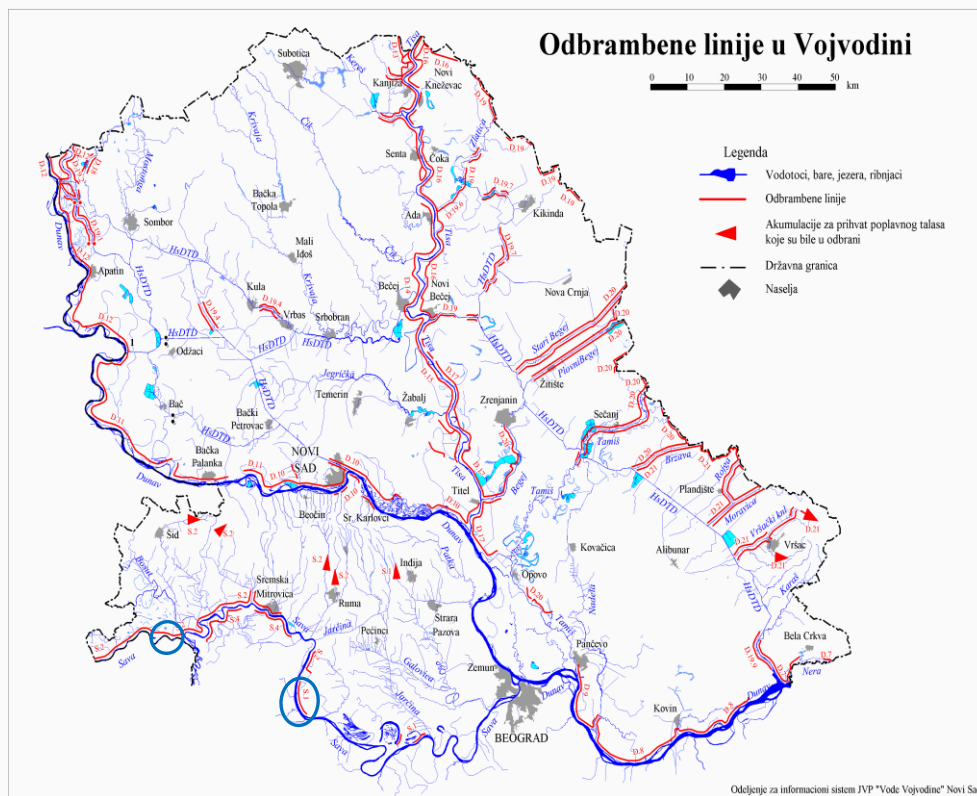

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Сава	4,88	
Укупно:	4,88	
СВЕУКУПНО:	4,88	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 23.12.2022.	ВОДОСТАЈ 24.12.2022.
Сава	Јамена	860	960	910 (-16)	896 (-14)
	Шабац	400	500	440 (-13)	426 (-14)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Источни Срем“, Сектор С.1	
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 км)	3,88 km (редовна одбрана)
ВЈ „Босут – Сремска Митровица“, Сектор С.2	
С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, у зони одбрамбеног насипа од км 155+500 до км 156+500 (1,0 км), деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче.	1,00 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Сави су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ДЕОНИЦА	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Источни Срем“	С.1.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава.
„Босут – Сремска Митровица“	С.2.3.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Галовица“ доо Земун
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Божидар Белош, дипл.инг.