


Б И Л Т Е Н бр.16

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

01.03.2023. године

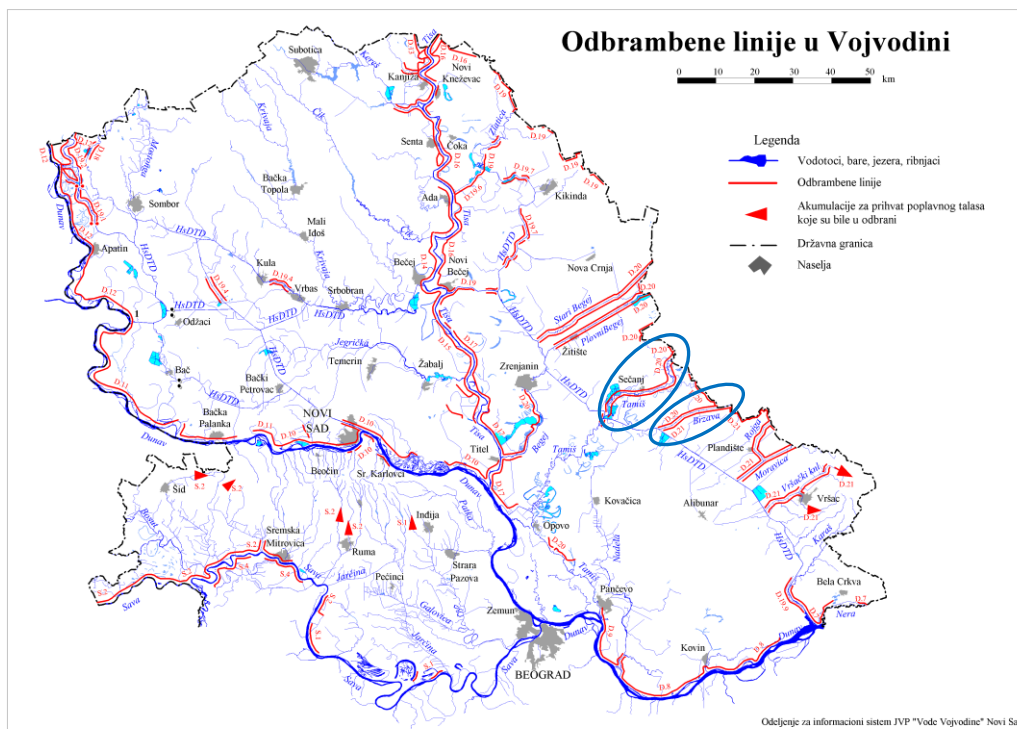

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64	
	Уставе „Томашевац“ и „Ботош“	
Брзава	36,37	
Укупно:	98,01	
СВЕУКУПНО:	98,01	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 28.02.2023.	ВОДОСТАЈ 01.03.2023.
Марковачки поток	водомер на телу бране „Велико Средиште“	200	250	290 (-58)	140 (-150)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	469 (+159)	603 (+134)
	Сечањ	400	650	418 (+64)	536 (+118)
Брзава	Марковићево	200	300	297 (+125)	280 (-17)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица “Јужни Банат - Вршац”, дана 01.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају +140 цм на меродавном водомеру, на телу бране „Велико Средиште“ УКИДА СЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Брани Велико Средиште:

- Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (км 3+800).

2. Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 01.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 536 цм на меродавном водомеру „Сечањ“ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д.19.11.1 устава „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј

<u>Д.19. Хс ДТД – Банат</u>	
Д.19.11.1. устава „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Н.Бечеј – Б.Паланка	уставе (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“, Сектор С.20</u>	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16,30 км	16,30 km (редовна одбрана)
Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)	13.37km (редовна одбрана)
Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14,23 км	14,23 km (редовна одбрана)
Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000)	17.74 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Јужни Банат - Вршац“, Сектор Д.21</u>	
Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал ДТД, 16,30 км	16,30 km (редовна одбрана)
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од држ.границе до ушћа у ДТД, 20,07 км	20,07 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тамишу су у порасту.
- Водостаји на Брзави су у опадању.
- Ниво воде у ретензији бране „Велико Средиште“ је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Јужни Банат - Вршац“,	Д.21.4.2.	Укинута је одбрана од поплава на брани „Велико Средиште“. Нема пријављених негативних појава на објектима бране. Даје се налог секторском руководиоцу да изврши чишћење решетке темељног испуста.
	Д.20.5.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
	Д.21.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	Тамиш десна обала. На снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.20.4.5.	Круна насипа је расквашена због чега је тешко проходна. Извршено је затварање устава у телу насипа.
	Д.20.5.1.	Тамиш лева обала. На снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.20.5.3.	Круна насипа је расквашена због чега је тешко проходна. Извршено је затварање устава у телу насипа. Евидентирана су мања процурења кроз тело устава на km 107+796, km 110+822 и km 102+080.
	Д.19.11.1.	Проглашена је редовна одбрана од поплава на устави „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Н.Бечеј – Б.Паланка Тамишу.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД Нови Сад
6. „Тамиш Дунав“ доо Панчево
7. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
8. РХМЗ Србије
9. ЈВП „Србијаводе“ Београд
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, БГД
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.