


Б И Л Т Е Н бр.22

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

07.03.2023. године

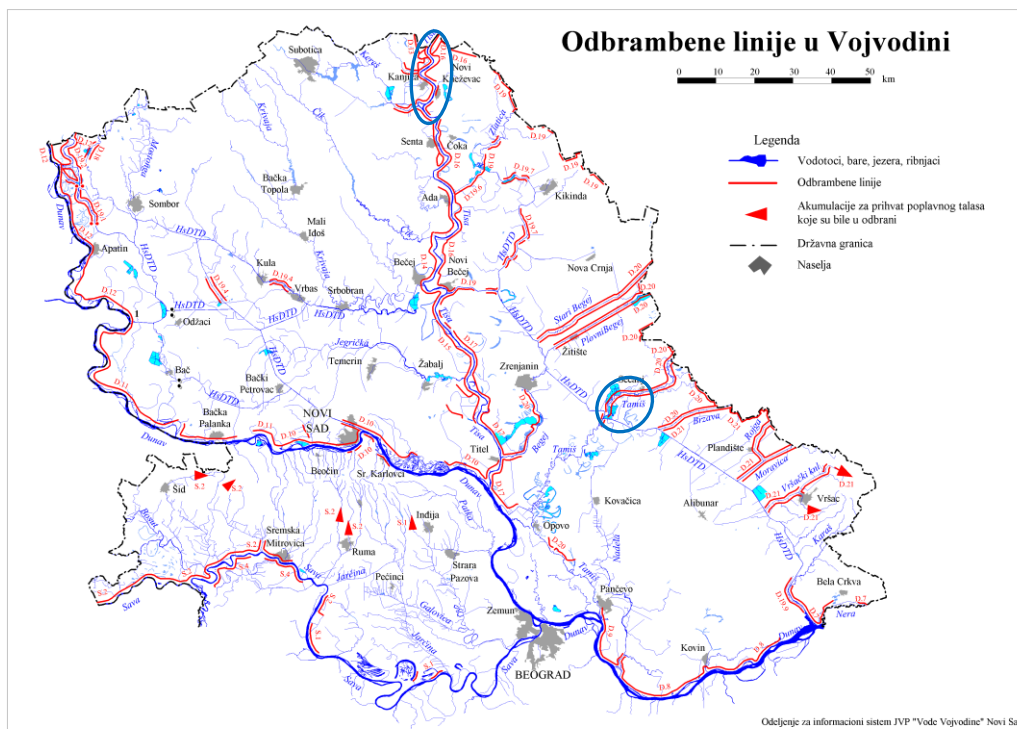

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	31,11	
Тиса	31,20	
Укупно:	62,31	
СВЕУКУПНО:	62,31	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 06.03.2023.	ВОДОСТАЈ 07.03.2023.
Тиса	Нови Кнежевац	500	650	535 (-2)	531 (-4)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	410(-53)	344 (-66)
	Сечањ	400	650	462 (-36)	418 (-44)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 07.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају +418 цм на меродавном водомеру „Сечањ“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д.19.11.1 устава „Томашевац“ на Тамишу и устава „Ботош“ на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј

2. Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 07.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 344 цм на меродавном водомеру „Јаша Томић“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д. 20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16,30 км
- Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14,23 км

Д.16. Горњи Банат Кикинда

Д.16.1.1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700).

24,99 km (редовна одбрана)

Д.16.1.2. Летњи насип „Бала“ (0+000 – 6+210), 6,21 km.

6,21 km (редовна одбрана)

ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“, Сектор С.20

Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)

13.37km (редовна одбрана)

Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000)

17.74 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тиси су у мањем опадању.
- Водостаји на Тамишу су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	На Тамишу су на снази мере редовне одбране од поплава од Сечња до уставе „Томашевац“. На објектима Д.20.4.3. и Д.20.5.1. је укинута редовна одбрана од поплава.
	Д.20.4.5.	Све уставе су затворене.
	Д.20.5.1.	Евидентирани појаве на одбрамбеној линији: - Лева обала: До сада евидентирана процурења кроз тело устава на km 107+796 и на km 110+822 су смањеног интензитета у односу на јучерашњи дан. Процурење поред цеви устава „Чардак“ на km 102+080 је престало, стање се појачано осматра. Проквашења ножице
	Д.20.5.3.	

		насипа су регистрована од km 112+100 до km 112+200 и од km112+900 до km 113+300. - Десна обала: До сада евидентирана мања процурења кроз тело устава на km 109+861, на km 98+684 и на км 84+335, су смањеног интезитета у односу на предходни дан. Налаже се секторском руководиоцу да изврши затварање цеви на иливној грађевини устава „Чардак“ џаковима пуњеним песком у циљу спречавања процурења у случају наиласка новог поплавног таласа.
	Д.19.11.1.	Укинута је редовна одбрана од поплава
„Горњи Банат – Кикинда“	Д.16.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Врши се појачано осматрање на локалитету насипа км 144+650 на ком су у току радови на постављању цевовода нове ЦС „Крстур“ преко насипа. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
	Д.16.1.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентирано је мање процурење кроз тело устава на летњем насипу „Ђала“.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД Нови Сад
6. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.