


Б И Л Т Е Н бр.23

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

08.03.2023. године

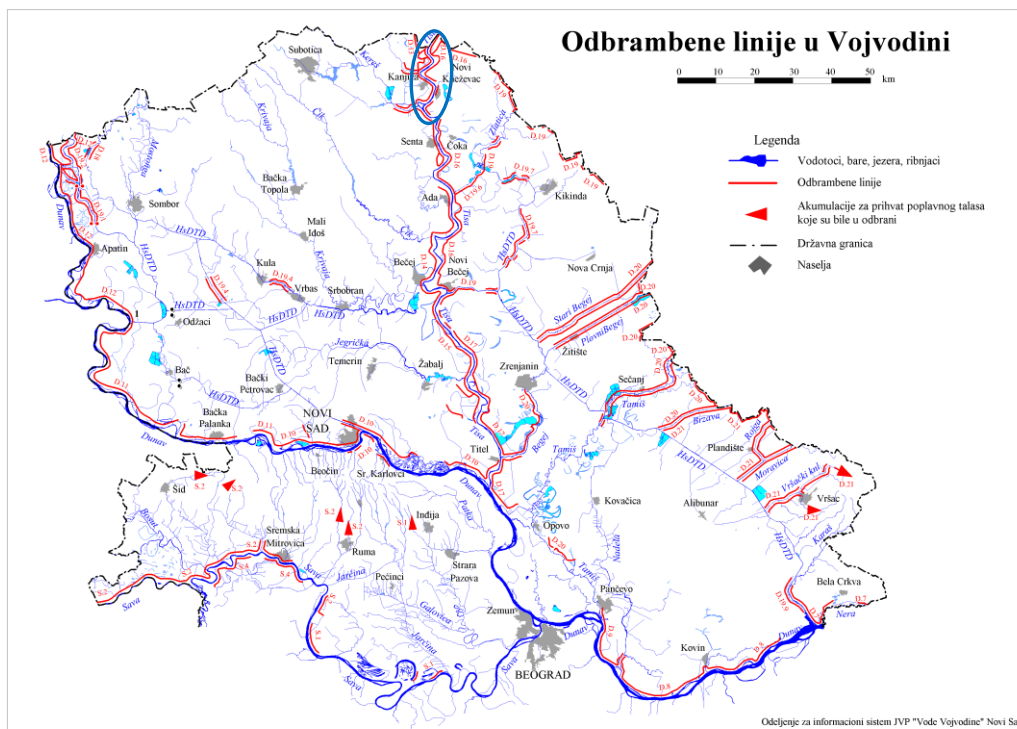

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тиса	31,20	
Укупно:	31,20	
СВЕУКУПНО:	31,20	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 07.03.2023.	ВОДОСТАЈ 08.03.2023.
Тиса	Нови Кнежевац	500	650	531 (-4)	528 (-3)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	344 (-66)	306 (-38)
	Сечањ	400	650	418 (-44)	388 (-30)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 08.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 388 цм на меродавном водомеру „Сечањ“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)
- Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000)

Д.16. Горњи Банат Кикинда	
Д.16.1.1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700).	24,99 km (редовна одбрана)
Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (0+000 – 6+210), 6.21 km.	6,21 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тиси су у мањем опадању.
- Водостаји на Тамишу су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.5.	На објектима Д.20.4.5. и Д.20.5.3. је укинута редовна одбрана од поплава.
	Д.20.5.3.	Радови на затварању изливне грађевине уставе „Чардак“ у складу са наредбом из Билтена број 22. су изведени.
„Горњи Банат – Кикинда“	Д.16.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Врши се појачано осматрање на локалитету насипа км 144+650 на ком су у току радови на постављању цевовода нове ЦС „Крстур“ преко насипа. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
	Д.16.1.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентирано је мање процурење кроз тело уставе на летњем насипу „Ђала“.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор

4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.