


Б И Л Т Е Н бр.24

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

09.03.2023. године

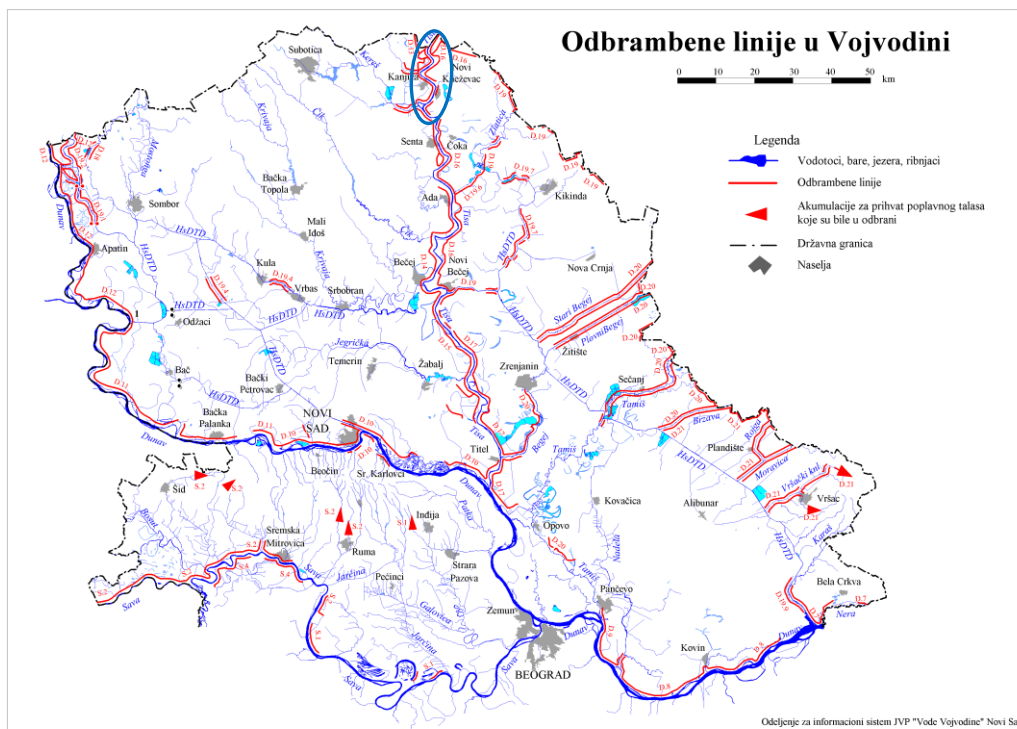

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тиса	31,20	
Укупно:	31,20	
СВЕУКУПНО:	31,20	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 08.03.2023.	ВОДОСТАЈ 09.03.2023.
Тиса	Нови Кнежевац	500	650	528 (-3)	520 (-8)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.16. Горњи Банат Кикинда	
Д.16.1.1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700).	24,99 km (редовна одбрана)
Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (0+000 – 6+210), 6,21 km.	6,21 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тиси су у мањем опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Горњи Банат – Кикинда“	Д.16.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Врши се појачано осматрање на локалитету насипа км 144+650 на ком су у току радови на постављању цевовода нове ЦС „Крстур“ преко насипа. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
	Д.16.1.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентирано је мање процурење кроз тело уставе на летњем насипу „Ђала“.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.