


Б И Л Т Е Н бр.26

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

11.03.2023. године

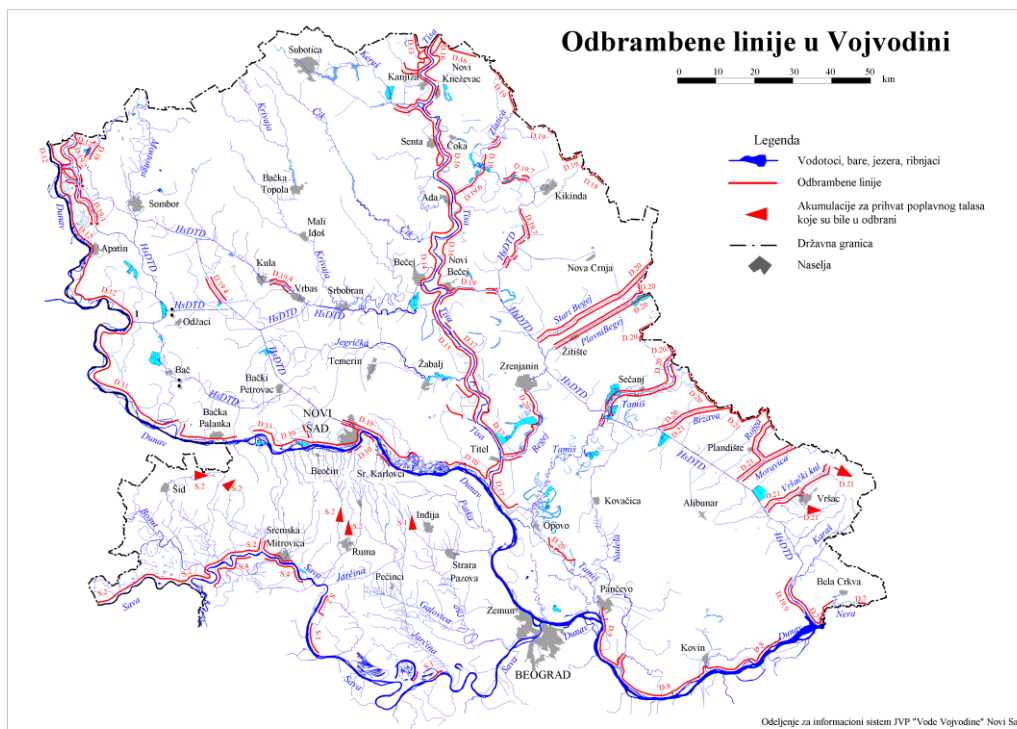

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Укупно:		
СВЕУКУПНО:		

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 10.03.2023.	ВОДОСТАЈ 11.03.2023.
Тиса	Нови Кнежевац	500	650	506 (-14)	486 (-20)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Горњи Банат – Кикинда“, дана 11.03.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају +486 цм на меродавном водомеру „Нови Кнежевац“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тиси:

- Д.16.1.1. Леви насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700).
- Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (0+000 – 6+210), 6,21 km.

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тиси су опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је укинута одбрана од поплава укида се дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Горњи Банат – Кикинда“	Д.16.1.1.	Укинута је редовна одбрана од поплава.
	Д.16.1.2.	Укинута је редовна одбрана од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.