


Б И Л Т Е Н бр.29

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

07.04.2023. године

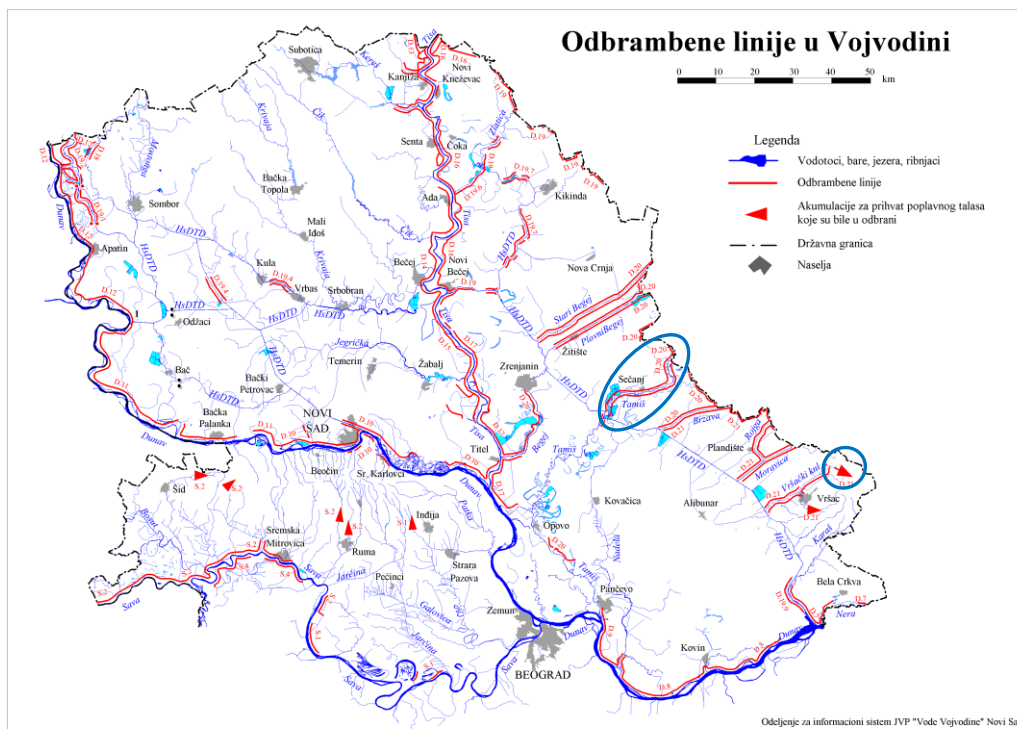

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Марковачки поток Брана „Велико Средиште“	локалитет	
Тамиш	61.64	
Укупно:	61.64	
СВЕУКУПНО:	61.64	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 06.04.2023.	ВОДОСТАЈ 07.04.2023.
Марковачки поток	водомер на телу бране „Велико Средиште“	200	250	357 (-26)	255 (-102)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	480 (-12)	478 (-2)
	Сечањ	400	650	470 (+12)	468 (-2)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица “Јужни Банат - Вршац”, дана 07.04.2023. године у 9⁰⁰ часова при водостају + 255 цм на меродавном водомеру, на телу бране „Велико Средиште“ УКИДА СЕ ВАНРЕДНА И ПРОГЛАШАВА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Брани Велико Средиште:

- Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (км 3+800).

ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“, Сектор С.20	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 km	16.30 km (редовна одбрана)
Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)	13.37 km (редовна одбрана)
Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 km	14.23 km (редовна одбрана)
Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000)	17.74 km (редовна одбрана)
ВЈ „Јужни Банат - Вршац“, Сектор Д.21	
Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (km 3+800).	локалитет (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тамишу су у стагнацији.
- Ниво воде у ретензији бране „Велико Средиште“ је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Јужни Банат - Вршац“,	Д.21.4.2.	На брани „Велико Средиште“ је укинута ванредна и проглашена редовна одбрана од поплава. Нема пријављених негативних појава на објектима бране. Даје се налог секторском руководиоцу да изврши чишћење решетке темељног испуста када се за то стекну услови.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	На Тамишу од државне границе до Томашевца на снази су мере

	Д.20.4.5.	редовне одбране од поплава. Све уставе су затворене.
	Д.20.5.1.	Евидентирани појаве на одбрамбеној линији: - Лева обала: До сада евидентирана мања процурења кроз тело устава на км 107+796 и на км 110+822 су без промена у односу на предходни дан. На локалитету устава на км 102+088 нема процурења, појачано се осматра.
	Д.20.5.3.	- Десна обала: Евидентирано мање процурење кроз тело устава Оређ на км 98+684. Регистровано је проквашење ножице насипа од км 90+530 до км 90+580.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Тамиш Дунав“ доо Панчево
6. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.