


Б И Л Т Е Н бр.34

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

27.04.2023. године

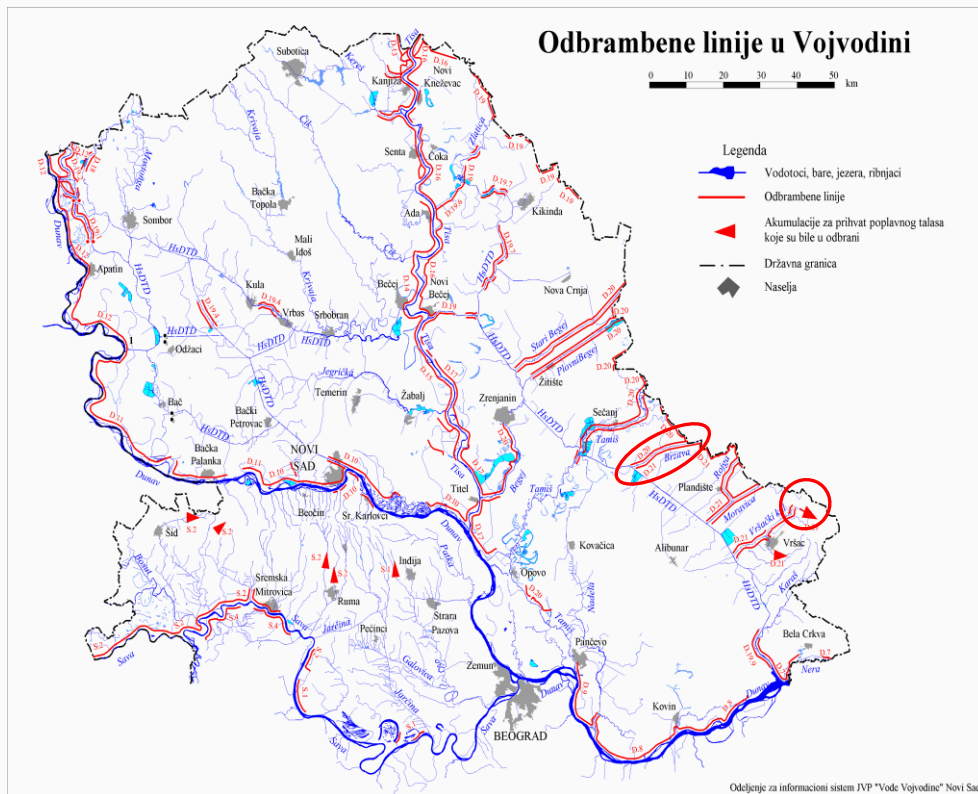

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Марковачки поток Брана „Велико Средиште“		локалитет
Брзава		36,37
Укупно:		36,37
СВЕУКУПНО:	36,37	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 26.04.2023.	ВОДОСТАЈ 27.04.2023.
Марковачки поток	водомер на телу бране „Велико Средиште“	200	250	320	315 (- 5)
Брзава	Марковићево	200	300	76 (+92)	328 (+252)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Јужни Банат - Вршац“, дана 26.04.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 320 цм на меродавном водомеру на телу бране „Велико Средиште“ ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Брани Велико Средиште:

- Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (km 3+800).

2. Дана 27.04.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 328 цм на меродавном водомеру „Марковићево“ УВОДИ СЕ ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Брзави:

- Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал ДТД, 16,30 km
- Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од држ.границе до ушћа у ДТД, 20,07 km

ВЈ „Јужни Банат - Вршац“, Сектор Д.21	
Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (km 3+800).	локалитет (ванредна одбрана)
Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал ДТД, 16,30 km	16,30 km (ванредна одбрана)
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од држ.границе до ушћа у ДТД, 20,07 km	20,07 km (ванредна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Брзави су у порасту.
- Ниво воде у ретензији бране „Велико Средиште“ је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Јужни Банат - Вршац“,	Д.21.4.2.	На снази је ванредна одбрана од поплава на брани „Велико Средиште“. Нема пријављених негативних појава на објектима бране. Даје се налог секторском руководиоцу да изврши чишћење решетке темељног испуста када се за то створе услови.
	Д.20.5.4.	Проглашена је ванредна одбрана од поплава на Брзави.
	Д.21.1.1.	Проглашена је ванредна одбрана од поплава на Брзави.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Тамиш Дунав“ доо Панчево
6. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.