


Б И Л Т Е Н бр.56

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

08.06.2023. године

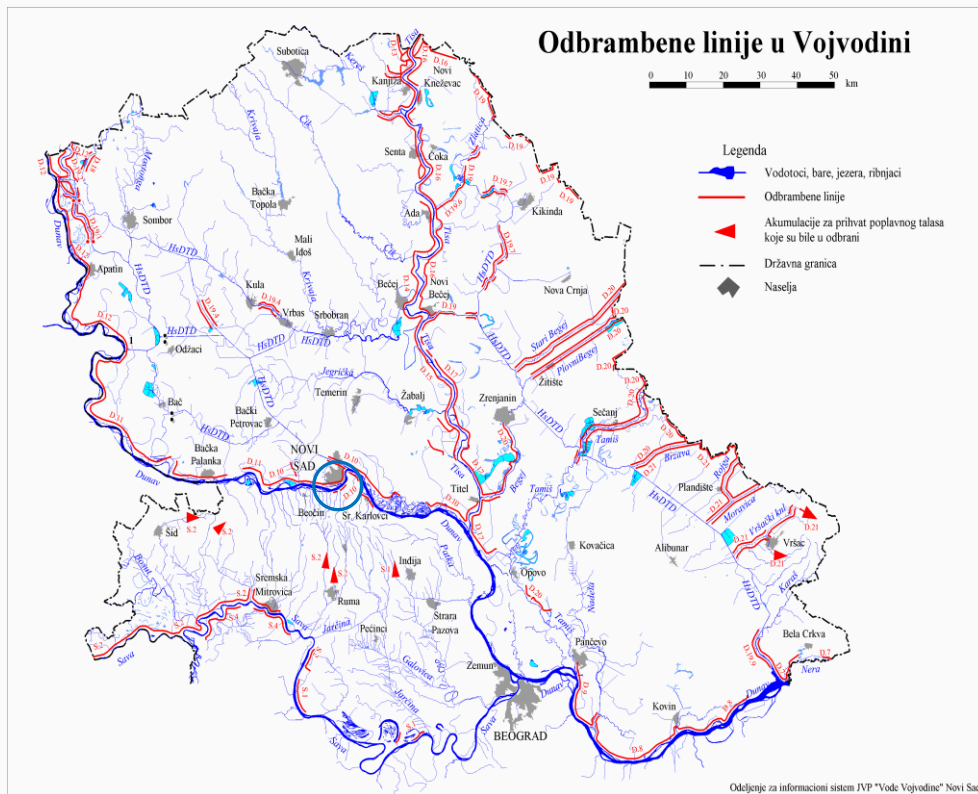

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	2,35	
Укупно:	2,35	
СВЕУКУПНО:	2,35	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 07.06.2023.	ВОДОСТАЈ 08.06.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	309 (-26)	291 (-18)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“ Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)
--	---------------------------

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.4.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Дошло је до појаве суфозије тј. изношења материјала у зони бетонског колектора и ерозије обале на његовом изливу у Дунав. Ово је даље проузроковало пуцање бетонске греде изнад колектора и обрушавање заштитне облоге са горње косине кеја. На овом локалитету је извршена заштита косине кеја пвц фолијом ради спречавања даље ерозија косине и њене изложености падавинама великог интензитета. Радови на санацији насталих оштећења ће се изводити када се за то стекну услови. Врши се појачано осматрање овог локалитета.

Доставити:

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
- ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
- МУП, Сектор за ванредне ситуације
- ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
- РХМЗ Србије
- ЈВП „СрбијаВоде“ Београд
- Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
- Републички центар за обавештавање, БГД
- Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.