


Б И Л Т Е Н бр.65

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

17.06.2023. године

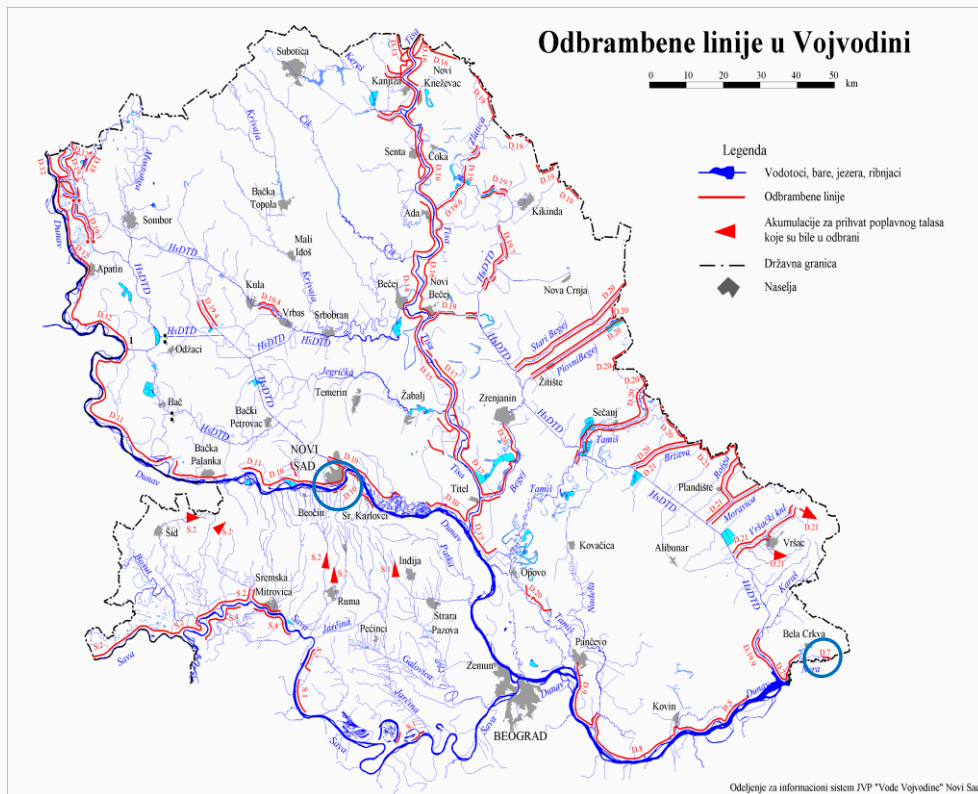

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	2,35	
Нера	3,85	
Укупно:	6,20	
СВЕУКУПНО:	6,20	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 16.06.2023.	ВОДОСТАЈ 17.06.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	279 (-10)	268 (-11)
Нера	Кусић	180	270	104 (+8)	214 (+110)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица “Ушће - Бела Црква“, дана 17.06.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 214 цм на меродавном водомеру „ Кусић “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Нери:

- Д.7.2.1. Десни насип уз Неру код насеља Кусић (2,75 км) са левим насипом уз Јаругу (1,10 км), укупне дужине 3,85 км

<u>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</u>	
Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Ушће – Бела Црква“, Сектор Д.7</u>	
Д.7.2.1. Десни насип уз Неру код насеља Кусић (2,75 км) са левим насипом уз Јаругу (1,10 км), укупне дужине 3,85 км	3,85 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.
Водостаји на Нери су у већем порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.4.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Радови на санацији насталих оштећења ће се изводити када се за то стекну услови. Врши се појачано осматрање овог локалитета.
„Ушће – Бела Црква“	Д.7.2.	Уведена је редовна одбрана од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. „Ушће“ доо Бела Црква
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.