


БИЛТЕН бр. 55

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

13.07.2024. године

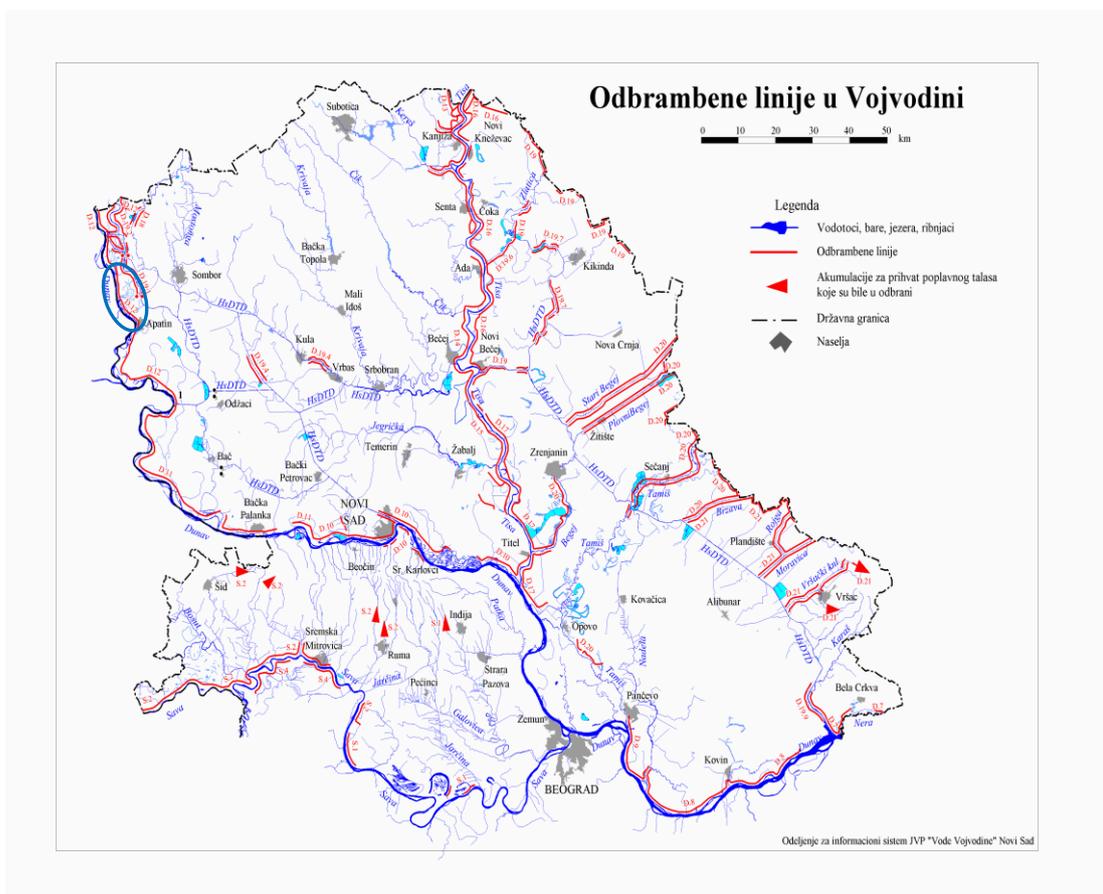

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	18,00	
Укупно:	18,00	
СВЕ УКУПНО:	18,00 km	

P.O.	редовна одбрана
V.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	V.O.	ВОДОСТАЈ 12.07.2024.	ВОДОСТАЈ 13.07.2024.
Дунав	Апатин	600	750	331 (+15)	329 (-2)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“ Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	18,00 km (редовна одбрана)
---	-----------------------------------

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на коме је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Западна Бачка – Сомбор“	Д.12.2.1.	Због оштећења насталог деловањем дивљих животиња на km 34+300 на небрањеној косини и ножици насипа остају на снази мере редовне одбране од поплава, и поред достигнутог критеријума за њено укидање. Извршени су радови на осигурању оштећења насипа постављањем геотекстила и џакова пуњених песком. Ова интервенција ће осигурати одбрамбену линију до санације насталог оштећења које ће бити извршено када се за то буду стекли услови, нижи водостај Дунава и сув терен за силазак механизације. Санација ће бити извршена на основу „Елабората санације оштећења изазваног активношћу дивље животиње, небрањена косина насипа прве одбрамбене линије km 34+300, Сектор Д.12, деоница Д.12.2, насип уз леву обалу Дунава од Кучке до Апатина, km 41+800-23+800“ број I-6/75 одобреног 09. јула 2024. године. О свим променама потребно је одмах обавестити руководиоца одбране од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
9. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.