


БИЛТЕН бр.11

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

12.04.2026. године

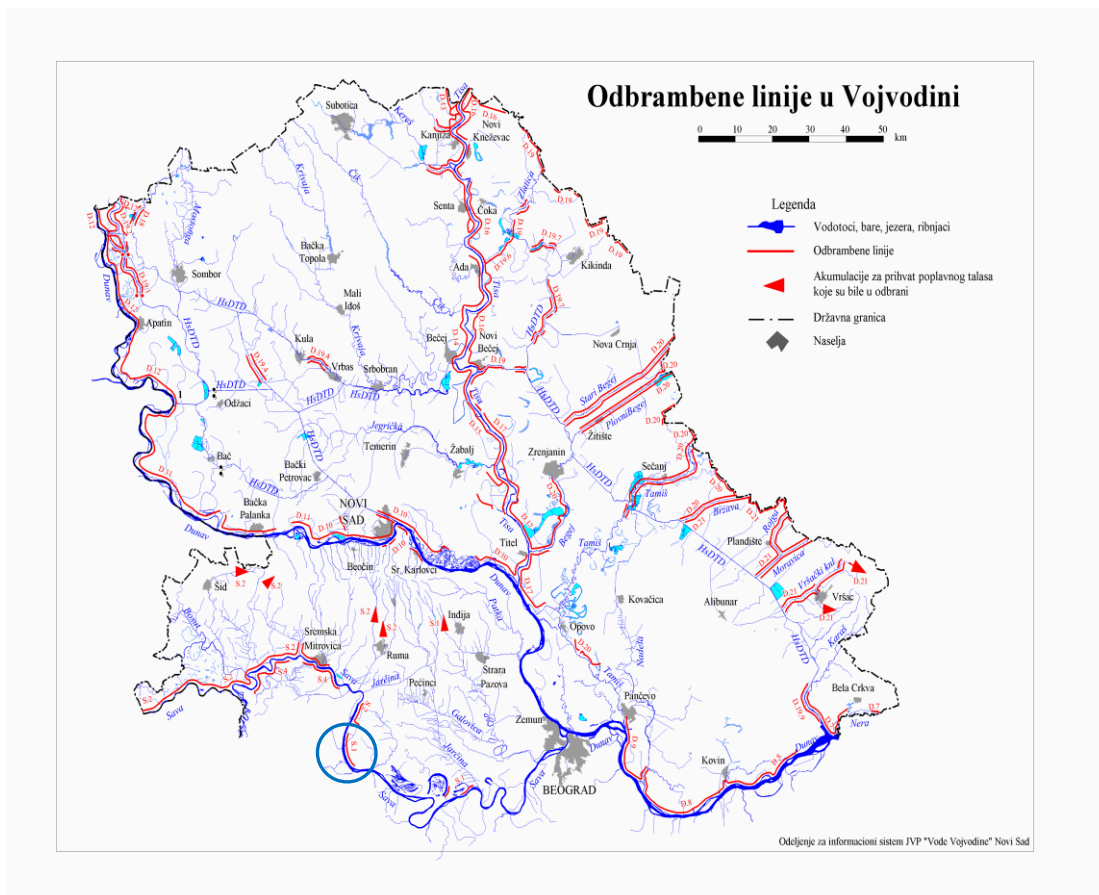

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Сава	3,88	
Укупно:	3,88	
СВЕУКУПНО:	3,88 km	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 11.04.2026.	ВОДОСТАЈ 12.04.2026.
САВА	„Шабац“	400	500	396 (-12)	369 (-27)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Источни Срем“, Сектор С.1	
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 km)	3,88 km (редовна одбрана)
Укупно:	3,88 km

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Сави су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Источни Срем“	С.1.4.	Спроводи се мере редовне одбране од поплава. У току претходног дана отворен је пропуст на km 88+980 јер су се стекли услови за гравитационо одвођење атмосферских вода из насеља. Пропусти на km 87+875 и на km 88+624 су и даље затворени. На одбрамбеној линији нису пријављене никакве негативне појаве.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Галовица“ доо Земун
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
9. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.